



GARANTIES
 10 ans cuve
 2 ans composants
 30 ans média

Ginett

Béton 8-9EH

Microstation à culture fixée immergée

Agrément ministériel : 2025-001

Caractéristiques	GINETT Béton 8-9EH
Volume nominal (décanteur primaire)	5,7 m³ (3 m³)
Longueur	3,30 m
Largeur	1,20 m
Hauteur* (hors rehausse)	2,02 m
Hauteur du fil d'eau d'entrée* (hors rehausse)	1,80 m (TN -0,22 m)
Hauteur du fil d'eau de sortie* (hors rehausse)	1,75 m (TN -0,27 m)
Perte altimétrique	0,05 m
Poids	4500 kg
Diamètre d'entrée et de sortie	100 mm
Nombre et diamètre des regards d'accès	3x 550 mm
Hauteur de rehausse maximum	80 cm
Consommation électrique	2,3kWh/j

* Tolérance +/- 3 cm



Performances Épuratoires


	DBO5 (mg/L)	MES (mg/L)	DCO (mg/L)	NTK (mg/L)	NH4 (mg/L)
Exigence de l'Arrêté 7 sept. 2009 modifié	<35	<30	-	-	-
GINETT	6	6	37	<3	<1
Pourcentage d'abattement	98%	99%	95%	97%	99%

* Moyenne des résultats obtenus à l'effluent lors des essais réalisés conformément à l'annexe B de la norme NFEN 12566-3+A2. La période de mise en route a été de quatre (4) semaines lors de l'essai performance sur la plateforme du CSTB.


Accessoires inclus



Accessoires en option

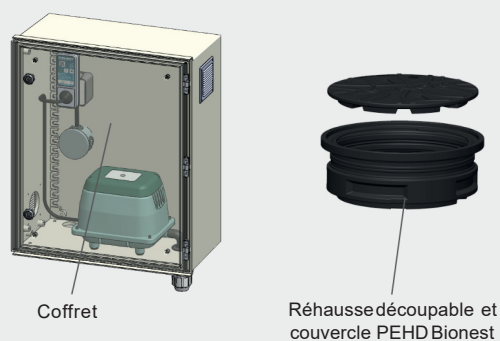

1 visite de bon fonctionnement offerte dans les 3 mois suivant la pose.

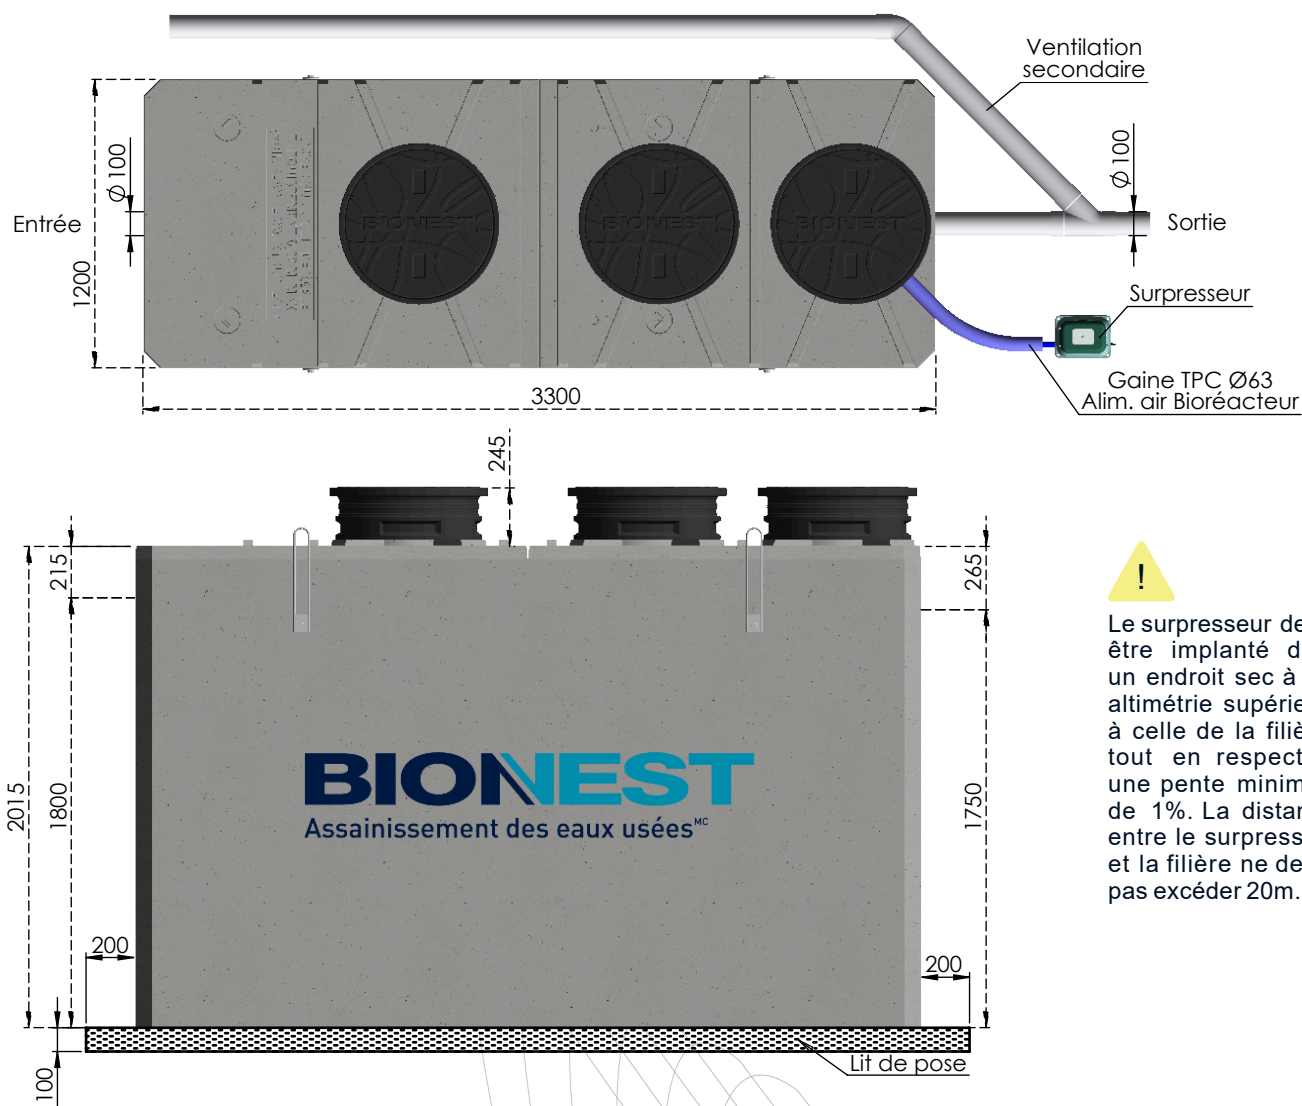

Le surpresseur devra être implanté dans un endroit sec à une altimétrie supérieure à celle de la filière, tout en respectant une pente minimum de 1%. La distance entre le surpresseur et la filière ne devra pas excéder 20m.

Conditions de remblais

Hauteur maximum de remblais	80cm	
	Remblais latéraux	Lit de pose
Terrain sec	Sable, gravillon (4/6)	Sable, gravillon (2/10) ou sable stabilisé
Pose en nappe	Voir guide de pose	
Dimensions de la fouille longueur / largeur	3,70 x 1,60 m	

* Avant installation, toujours se référer au guide utilisateur.



BIONEST FRANCE
 17, avenue du Girou
 31620 Villeneuve-Les-Bouloc

T. 33 5 61 70 62 91
 F. 33 5 61 70 66 03

contact@bionest-france.com

bionest-france.com

Ginett