



**GARANTIES**  
 10 ans cuve  
 2 ans composants  
 30 ans média

# Ginett


## PE 7EH Horizontale

### Microstation à culture fixée immergée

Agrément ministériel : 2025-001-mod02-ext06

| Caractéristiques                                | GINETT PE 7EH Horizontale            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Volume nominal (décanteur primaire)             | 6 m <sup>3</sup> (3 m <sup>3</sup> ) |
| Longueur                                        | 5,09 m                               |
| Largeur                                         | 1,65 m                               |
| Hauteur* (hors rehausse)                        | 1,18 m                               |
| Hauteur du fil d'eau d'entrée* (hors rehausse)  | 0,98 m (TN -0,20 m)                  |
| Hauteur du fil d'eau de sortie* (hors rehausse) | 0,93 m (TN -0,25 m)                  |
| Perte altimétrique                              | 0,05 m                               |
| Poids                                           | 420 kg                               |
| Diamètre d'entrée et de sortie                  | 100 mm                               |
| Nombre et diamètre des regards d'accès          | 4 x 600 mm                           |
| Hauteur de rehausse maximum                     | 80 cm                                |
| Consommation électrique                         | 1,7kWh/j                             |

\* Tolérance +/- 3 cm

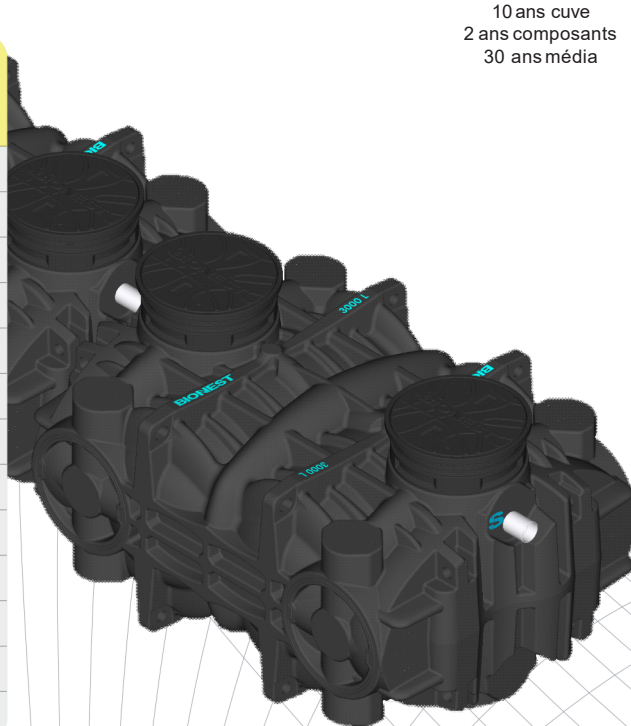

### Performances Épuratoires


|                                           | DBO5 (mg/L) | MES (mg/L) | DCO (mg/L) | NTK (mg/L) | NH4 (mg/L) |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exigence de l'Arrêté 7 sept. 2009 modifié | <35         | <30        | -          | -          | -          |
| GINETT                                    | 6           | 6          | 37         | <3         | <1         |
| Pourcentage d'abattement                  | 98%         | 99%        | 95%        | 97%        | 99%        |

\* Moyenne des résultats obtenus à l'effluent lors des essais réalisés conformément à l'annexe B de la norme NFEN 12566-3+A2. La période de mise en route a été de quatre (4) semaines lors de l'essai de performance sur la plateforme du CSTB.


#### Accessoires inclus



#### Accessoires en option

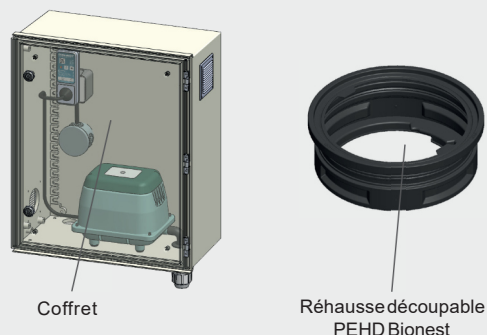

1 visite de bon fonctionnement offerte  
 dans les 3 mois suivant la pose.

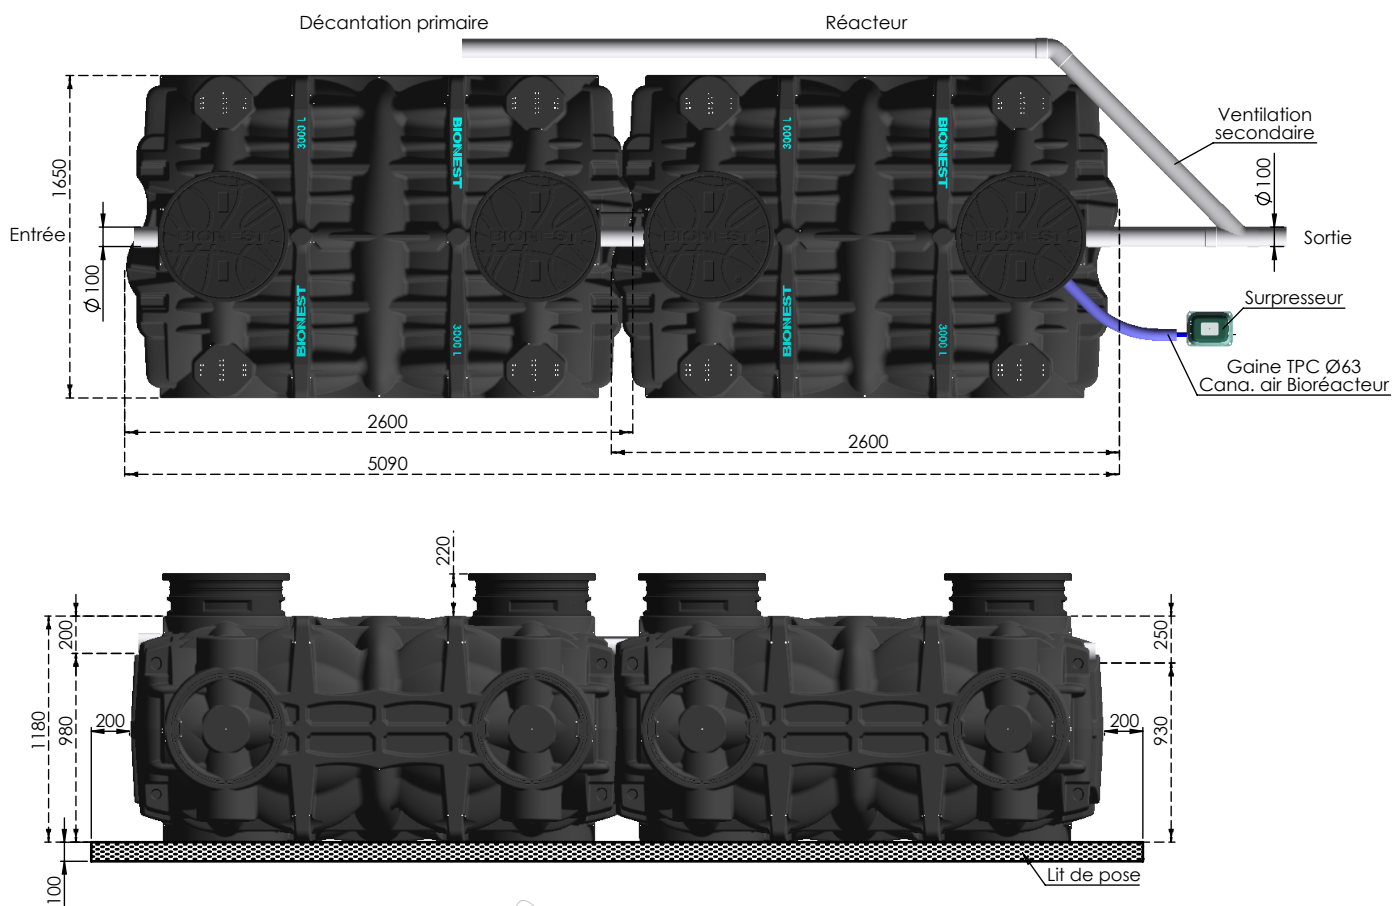

Le surpresseur devra être implanté dans un endroit sec à une altimétrie supérieure à celle de la filière, tout en respectant une pente minimum de 1%. La distance entre le surpresseur et la filière ne devra pas excéder 20m.

#### Conditions de remblais

|                                             |                        |                                            |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Hauteur maximum de remblais                 | 80cm                   |                                            |
|                                             | Remblais latéraux      | Lit de pose                                |
| Terrain sec                                 | Sable, gravillon (4/6) | Sable, gravillon (2/10) ou sable stabilisé |
| Pose en nappe                               | Voir guide de pose     |                                            |
| Dimensions de la fouille longueur / largeur | 5,49 x 2,05 m          |                                            |

\* Avant installation, toujours se référer au guide utilisateur.



BIONEST FRANCE  
 17, avenue du Girou  
 31620 Villeneuve-Les-Bouloc

T. 33 5 61 70 62 91  
 F. 33 5 61 70 66 03

contact@bionest-france.com

bionest-france.com

**Ginett**